


DUKTUS LITINOVÉ SYSTÉMY

VODOVODNÍ POTRUBÍ OCM
OBAL CEMENTOVOU MALTOU

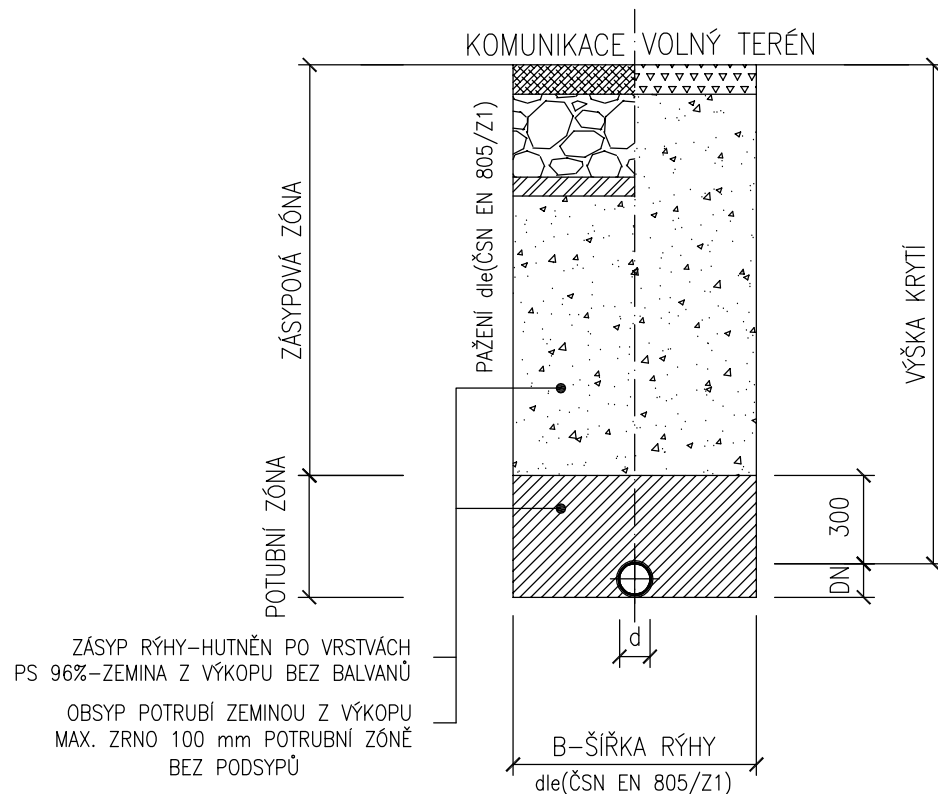

POZN.:

DNO VÝKOPU BUDE ZBAVENO OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ A KAMENIVA
POD HRDLA VYHLOUBT KLÍNKY KVŮLI DOSEDÁNÍ NA CELOU PLOCHU
POTRUBÍ OPATŘIT VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ČI SIGNALIZAČNÍM VODIČEM
ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU DO 100 mm ZRNA V POTRUBNÍ ZÓNĚ
NEPOUŽÍVAT SLÍNY, JÍLY NAPLAVENINY ATP.

dle (ČSN EN 805/Z1) - DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPŮ

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 0,4 m	OD mezi 0,4 a 1,0 m	OD větší než 1,0 m
B > 75° nebo pažený výkop	OD + 0,7 m	OD + 0,8 m	OD + 0,9 m
60° < B > 75°	OD + 0,6 m	OD + 0,6 m	OD + 0,7 m
B < 60°	OD + 0,5 m	OD + 0,5 m	OD + 0,6 m