


DUKTUS LITINOVÉ SYSTÉMY

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ STANDARD DLE ČSN EN 598:2010

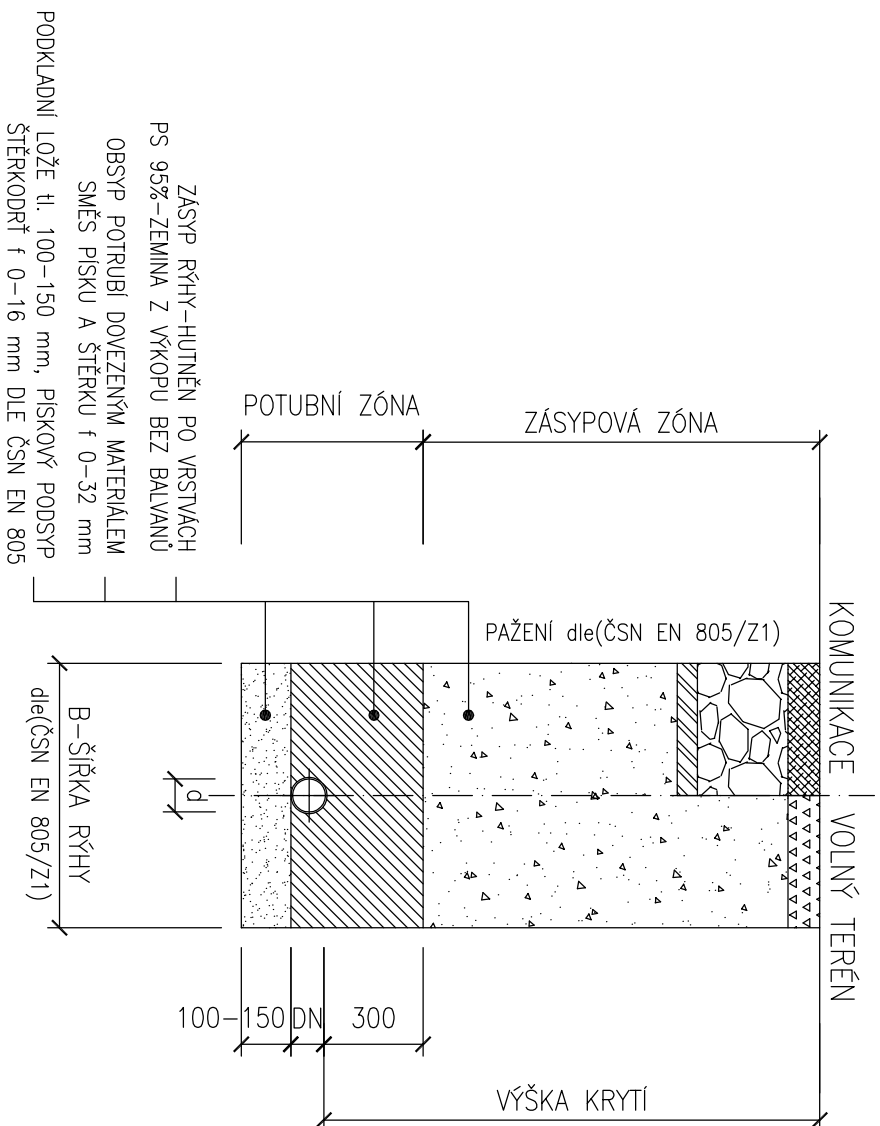

POZN.:

DNO VÝKOPU BUDE ZBAVENO OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ A KAMENIVA
POD HRDLA VYHLOUBT KLÍNKY KVŮLI DOSEDANÍ NA CELOU PLOCHU
POTRUBÍ OPATŘIT VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, KROMĚ TR. 5 A SLINŮ; JILŮ NAPLAVENIN ATP.

dle(ČSN EN 805/Z1) – DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

| SKLON SVAHU VÝKOPU | OD < 0,4 m | OD mezi 0,4 a 1,0 m | OD větší než 1,0 m |
|-------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| B>75° nebo pažený výkop | OD + 0,7 m | OD + 0,8 m | OD + 0,9 m |
| 60° < B > 75° | OD + 0,6 m | OD + 0,6 m | OD + 0,7 m |
| B < 60° | OD + 0,5 m | OD + 0,5 m | OD + 0,6 m |