


DUKTUS LITINOVÉ SYSTÉMY

VODOVODNÍ POTRUBÍ STANDARD
VODOVODNÍ POTRUBÍ ZINEK PLUS

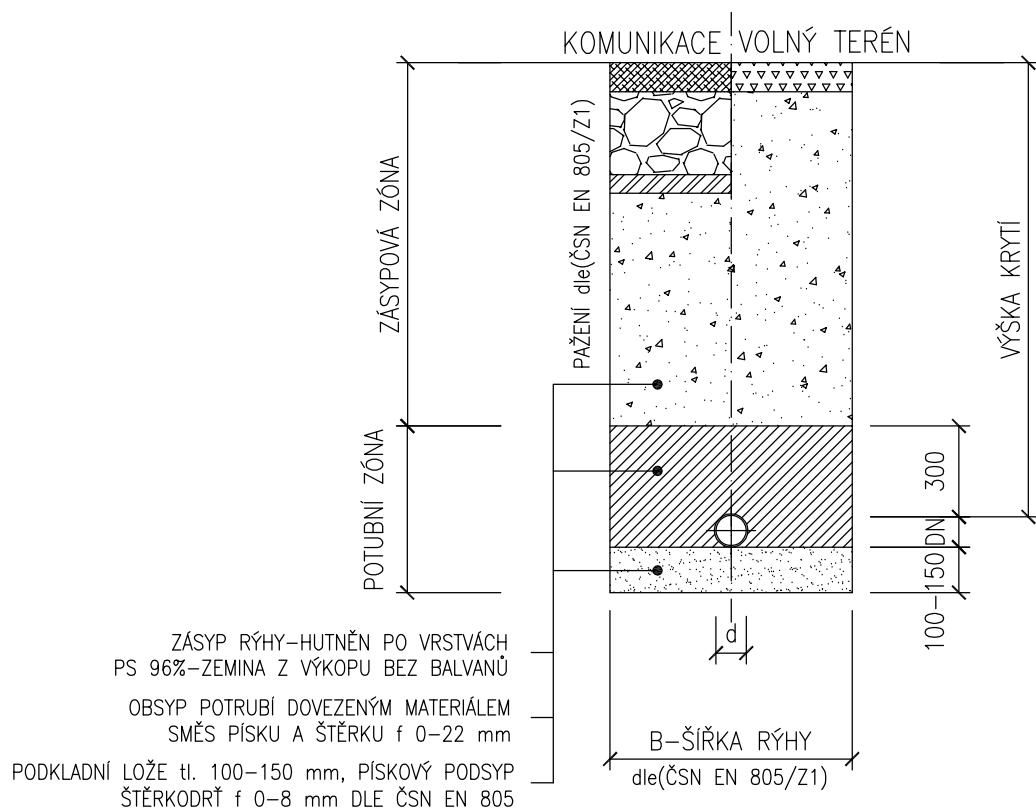

POZN.:

DNO VÝKOPU BUDE ZBAVENO OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ A KAMENIVA
POD HRDLA VYHLOUBT KLÍNKY KVŮLI DOSEDÁNÍ NA CELOU PLOCHU
POTRUBÍ OPATŘIT VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, KROMĚ TŘ. 5 A SLÍNŮ, JÍLŮ NAPLAVENIN ATP.

dle(ČSN EN 805/Z1) – DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 0,4 m	OD mezi 0,4 a 1,0 m	OD větší než 1,0 m
B > 75° nebo pažený výkop	OD + 0,7 m	OD + 0,8 m	OD + 0,9 m
60° < B > 75°	OD + 0,6 m	OD + 0,6 m	OD + 0,7 m
B < 60°	OD + 0,5 m	OD + 0,5 m	OD + 0,6 m